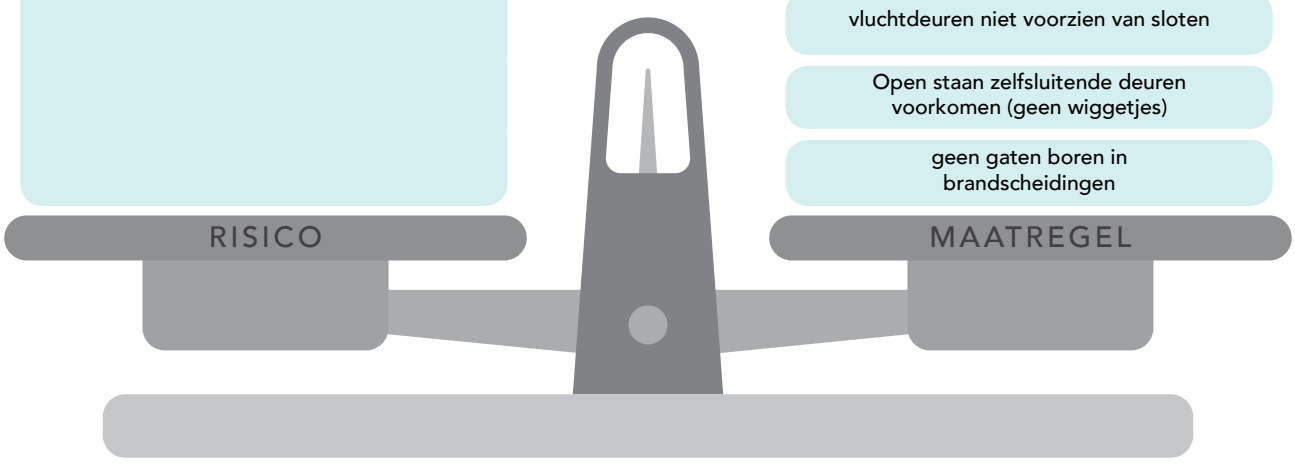RISICO	MAATREGEL	
Bovenliggende bebouwing	waarschuwingsalarmeringssysteem (ontruimingsalarminstallatie) doorzetten naar bovenliggende bebouwing	
	Attentiepaneel bij receptie bovenliggende bebouwing	
	Veiligheidsbewustzijn vergroten: ontruimingsinstructie/ BHV	
	Betonconstructie beschermen	
Rookverspreiding via verticale schachten en trappenhuizen naar bovenliggende bebouwing	Brandscheidingen en doorvoeringen (in schachten) extra controleren	
	Verticale schachten met open verbinding brandwerend afscheiden	
	Doorlopende trappenhuizen naar bovenbouw bouwkundig scheiden	
Niet zelfredzame gebruiker bovenbouw	BHV of anderszins geregelde hulp van derden (bijvoorbeeld opzetten via app/ social media	
Naastliggende kwetsbare objecten	BHV of anderszins geregelde hulp van derden (bijvoorbeeld opzetten via app/ social media)	
Parkeergarage besloten (ondergronds)	Stuwventilatie op orde (goed onderhouden)	
	Betonconstructie beschermen	
Meerlaagse parkeergarage	Compartimentering op orde	
	Betonconstructie beschermen	
	Verdiepingsaanduiding aanbrengen in trappenhuis	QW
Meerdere brandcompartimenten	Brandscheidingen controleren	
	Weerstand tegen rookdoorgang naar trappenhuizen verbeteren	
Geen brandmeldinstallatie (BMI) met volledige bewaking aanwezig, bij meer dan 1000 m2 (verplicht)	BMI aanbrengen conform NEN 2535 en leidraad Brandweer met gekoppeld een ontruimingsalarminstallatie conform NEN 2575	
Geen doormelding aanwezig	Doormeldingen aanbrengen, of	
	Via PAC met technische verificatie (bijv cameratoezicht of thermische detectie) alarmeren Brandweer	
Geen sprinklerinstallatie aanwezig	Aanbrengen sprinkelinstallatie (evt op waterleidingnet)	
Geen visualisatie hoofdaanvalsroute aanwezig	Hoofdaanvalsroute visualiseren door herkenningsteken ("B") of flitslicht bij aanwezigheid BMI aan te brengen	QW
	Zonenummering fysiek aanbrengen conform plattegronden tot in de parkeergarage	QW
Geen toegangsverschaffing hoofdaanvalsroute voor Brandweer	Sleutelbuis aanbrengen	QW
Contactgegevens niet bekend	Contactgegevens in sleutelbuis aanbrengen	QW
	Bij doormelding aan alarmcentrale Brandweer contactgegevens verifiëren	
	Op (geplastificeerde) plattegrond contactgegevens aanbrengen	
Geen geografisch paneel met plaatsbepaling aanwezig	Paneel aanbrengen conform leidraad Brandweer bij hoofdaanvalsroute	QW
Neveningangen zijn niet bereikbaar voor Brandweer	Stickers aanbrengen met "Ingang Vrijhouden"	QW
	Controle op vrij bereikbaar zijn ingangen (geen fietsen/ begroeiingen e.d.)	
Geen visualisatie neveningangen aanwezig	Neveningangen visualiseren door herkenningsteken ("B") of flitslicht aan te brengen.	
	Zonenummering fysiek aanbrengen op de (neven)ingangen conform plattegronden tot in de parkeergarage	
Geen toegangsverschaffing tot neveningangen voor Brandweer	Cilinderslot aanbrengen met sleutel in sleutelbuis (van binnen zonder sleutel te openen)	
Bouwkundige situatie garage niet bekend bij Brandweer	(Geplastificeerde) plattegronden op locatie aanbrengen in een kliklijst conform leidraad Brandweer, en	QW
	Kopie van de plattegrond digitaal verstrekken aan Brandweer via e.bijma@brandweeraa.nl	QW
Geen droge blusleidingen aanwezig	Droge blusleidingen aanbrengen en voorzien van een lettercodering	
Geen codering bij droge blusleiding aangebracht	Codering droge blusleidingen grond / paneel	
Schuifdeur/roldeur met smeltzekeringen aanwezig (werken autonoom)	Koppelen aan brandmeldinstallatie	
Nutsvoorzieningen en installatievoorzieningen ten behoeve van bovenbouw niet beschermd	Brandwerende omkleding aanbrengen	
	Brandbare materialen (pvc) vervangen door niet brandbaar materiaal (staal)	
Werking zelfsluitende deuren niet op orde	aanvullende controles uitvoeren en zelfsluitendheid deuren op orde brengen	
In de parkeergarage vindt ook opslag plaats	Gedragsregels in garage ophangen om veiligheidsbewustzijn te vergroten die o.a. zien op voorkoming van opslag van goederen/ huisraad	QW
Veiligheidsbewustzijn gebruikers niet op orde	Gedragsregels in garage ophangen om veiligheidsbewustzijn te vergroten die o.a. zien op:	QW
	voorkoming van opslag van goederen/ huisraad	
	vrijhouden vluchtwegen	
	vluchtdeuren niet voorzien van sloten	
	Open staan zelfsluitende deuren voorkomen (geen wiggetjes)	
	geen gaten boren in brandscheidingen